


PLANTA BAIXA DE LAYOUT
2º pav
ESC.: 1/100
ÁREA 2º PAV.: A.: 2.086,11m²
A. TOTAL: 5.452,96m²

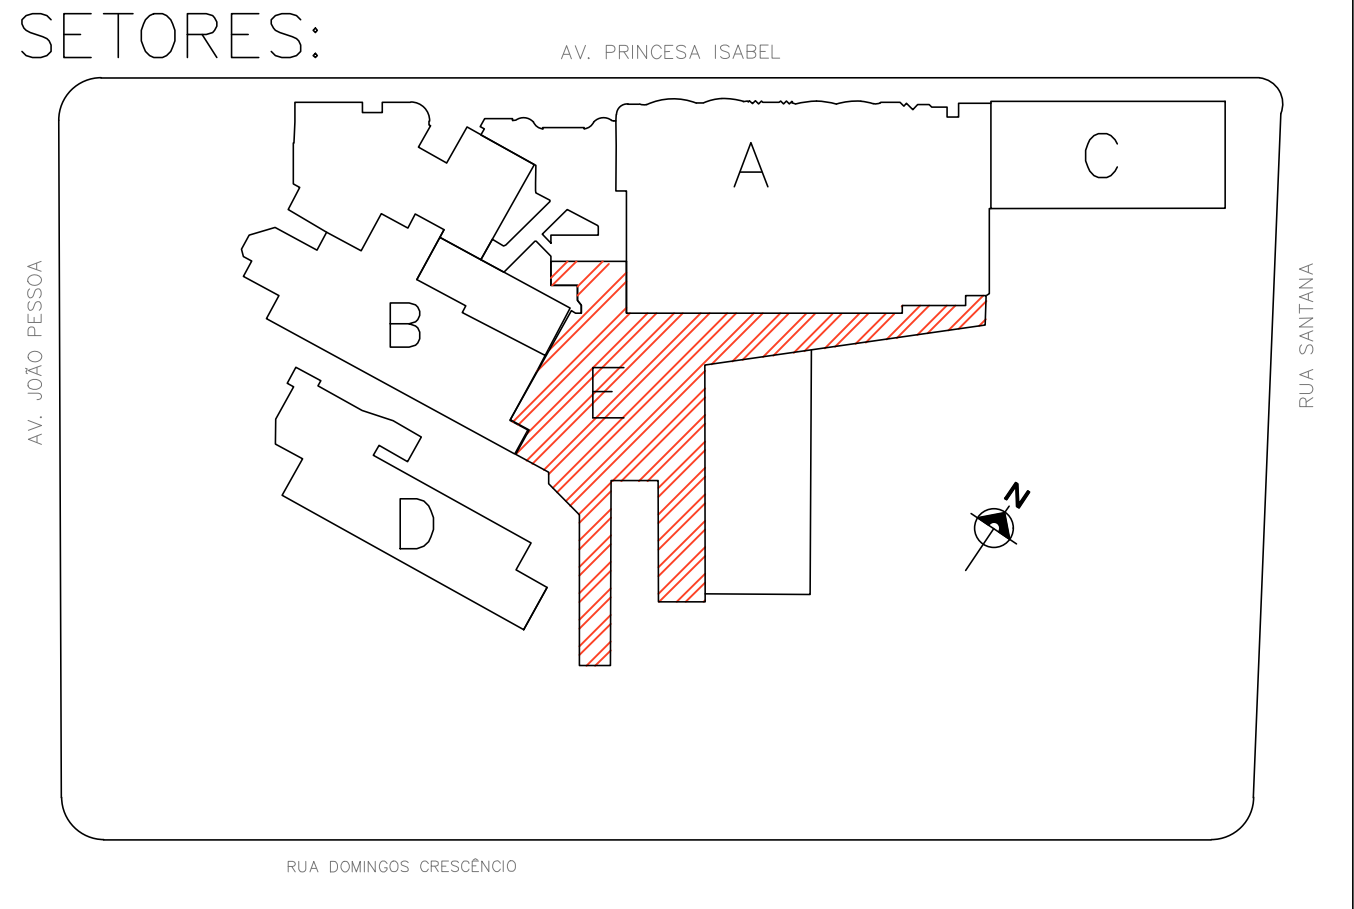

| LEGENDA | |
|--|---|
| <div>▲ PISO VINÍLICO EM MANTA da Forbo, linha Sphero element REF. 50012 M41. DETALHES PISO VINÍLICO REF. 50013 - SMOG. CONFORME DETALHAMENTO DE PISO.</div> <div>▲ PISO EM PORCELANATO INTERNO (60x60) E JUNTA ACRILICA. LINHA TRAVESSINHO NAVONA, CREME OU SILAR 60x60 R - MARCA PORTOBELLO</div> <div>OBS.: EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUM PISO, ESTE DEVERÁ SER SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E SEGUNDO AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PISO EXISTENTE.</div> <div>□ FORRO DE GESSO C/ PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO</div> <div>■ FORRO DE GESSO C/ PINTURA ACRILICA EPOXI</div> <div>● PAREDE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO C/ PINTURA EPOXI</div> <div>○ PAREDE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO</div> <div>● PAREDE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO REDECOADA COM ARGAMASSA BARBOSA</div> <div>■ AREA EXISTENTE</div> | <div>INSTALAÇÕES</div> <div>HF ÁGUA FRIA</div> <div>HQ ÁGUA QUENTE</div> <div>BT BUCHA HIGIENICA C/ CONTROLE DE TEMPERATURA</div> <div>AC AR CONDICIONADO</div> <div>A DEFENDER DO EQUIPAMENTO</div> <div>FO OXIGENIO</div> <div>FVC VAGUO CLINICO</div> <div>FAM AR COMPRIMIDO MEDIONAL</div> <div>EE ELETRICA DE EMERGENCIA</div> <div>ED ELETRICA DIFERENCIADA</div> <div>VP VENTILAÇÃO PERMANENTE (VENEZIANA/GREIJA NA PORTA)</div> <div>EXA EXAUSTOR</div> |
| OBS 1: Todo projeto obedece aos revestimentos exigidos pelas legislações peninentes para este tipo de EAS. | |
| OBS 2: Deverão ser previstos reforços estruturais nas paredes de gesso acartonado onde houver fixação de mobiliário suspenso. | |
| OBS 3: A fixação do gesso deverá ser de piso a laje. | |
| OBS 4: Todo o parafusado deverá ser com junta apert. | |
| OBS 5: Instalações (elétricas, hidráulicas e de lógica) devem ser embutidas nas paredes, forros e pisos. | |
| OBS 6: O projeto deverá ter renovação de ar conforme normas, que contemple climatização, filtragem, insulamento de ar e exaustão. | |
| OBS 7: O rodapé deverá ser alinhado com a parede (sem ressaltos) em todos ambientes. | |
| OBS 8: Os pisos em áreas molhadas devem possuir tapete com fechamento escamoteável e não haverá ralos nos ambientes onde os pacientes são examinados e tratados. | |
| OBS 9: ESCADAS | |
| -PISO EM BASALTO LEVIGADO (DEGRAUS NAS ESCADAS), ESPELHOS DO DEGRAUS: APENAS PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO. | |
| -BASALTO COM RANHURAS NO PISO, PARA SER ANTIDERRAPANTE. | |
| OBS 10: - É proibida a instalação de ralos em todos os ambientes onde os pacientes são examinados ou tratados. | |

| | | | | |
|---------|---|---------|----------|------|
| 04 | | | | |
| 03 | | | | |
| 02 | AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES | CARNE | 11.04.22 | |
| 01 | AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES | CARNE | 16.03.22 | |
| REVISÃO | DISCRIMINAÇÃO | DESENHO | APROV. | DATA |

| | |
|---|--|
| Cliente: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | |
| Obr: BLOCO E - PROJETO AVANÇAR | |
| Av. Princesa Isabel, 395 - Porto Alegre/RS | |
| Etapas do projeto: PROJETO EXECUTIVO | |
| Proprietário: IC-FUC | |
| Projeto: Arq. Lúcia Dória Lisboa CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Francoz CAU A77385-9 | |
| Conteúdo: PLANTA BAIXA DE LAYOUT 2º pavimento | |
| Escala(s): 1/100 | |
| Rep: CAMILO FRANZO | |
| Desenho: CARINE LEÃO | |
| Data: 19.01.22 | |
| Folha nº | |
| 02 | |
| REV02 | |